

ТЕХНОЛОГИИ

В ряде случаев возникает необходимость предотвращать пожар до появления открытого пламени, то есть на стадии его раннего обнаружения системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).

Для этого устройства пожаротушения BONPET применяются в системе Автоматической установки пожаротушения (АУПТ) в составе с блоком активации устройств пожаротушения BONPET, согласно п. 5.14 Рекомендаций ГУ ГПН МЧС России по применению и эксплуатации устройств пожаротушения BONPET. АУПТ BONPET сопрягается с любой известной АУПС.


БАУП предназначен для дистанционного (автоматического или ручного) активирования (самосрабатывания) до 6-ти устройств пожаротушения BONPET в выносных элементах крепления – кронштейнах (выносных активаторов). Для функционирования БАУП в полном объеме необходимо наличие системы штатной пожарной сигнализации.

Автоматическое управление БАУП может осуществляться от датчиков системы пожарной сигнализации.

Ручное управления БАУП может осуществляться с помощью кнопок щита распределения (шкафа автоматики).

Электропитание составных частей БАУП осуществляется от сети однофазного или трехфазного переменного тока 220/380 В с частотой 50 Гц.

Срок службы составных частей БАУП в дежурном режиме составляет 10 лет.

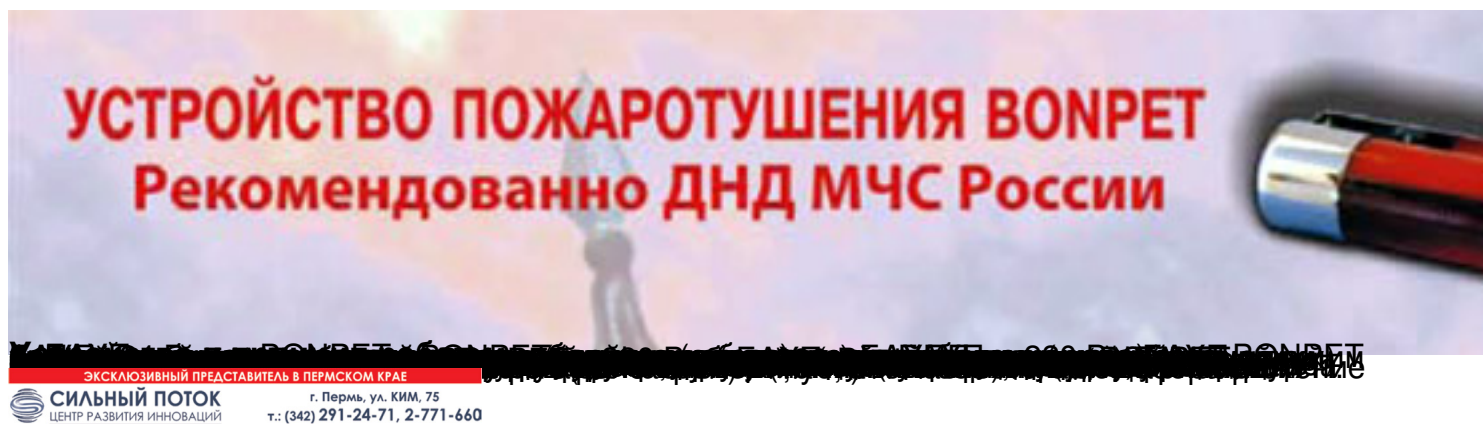

УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ BONPET

Рекомендованно ДНД МЧС России

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

СИЛЬНЫЙ ПОТОК
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ

г. Пермь, ул. КИМ, 75
т.: (342) 291-24-71, 2-771-660